Doplňkové údaje pro nastavení tlakových spínačů

Vážený zákazníku,
vyplňte prosím tento dotazník, a odešlete jej bezprostředně na následující fax nebo mail: +420 572 411 497, sale@bdsensors.cz. Bez doplňkových údajů bude provedeno stadardní výrobní nastavení: mód A, spínací výstupy aktivní, úroveň sepnutí 80 % rozepnutí 75 %, zpoždění sepnutí a rozepnutí vypnuto.

Firma: .....

Číslo objednávky: ..... Položka: .....

Uveďte objednací kód:

Výrobní číslo: ..... (vyplní výrobce!)

Spínací módy

A	Hysterese	B	Hysterese inverzní	C	Okno	D	Okno inverzní

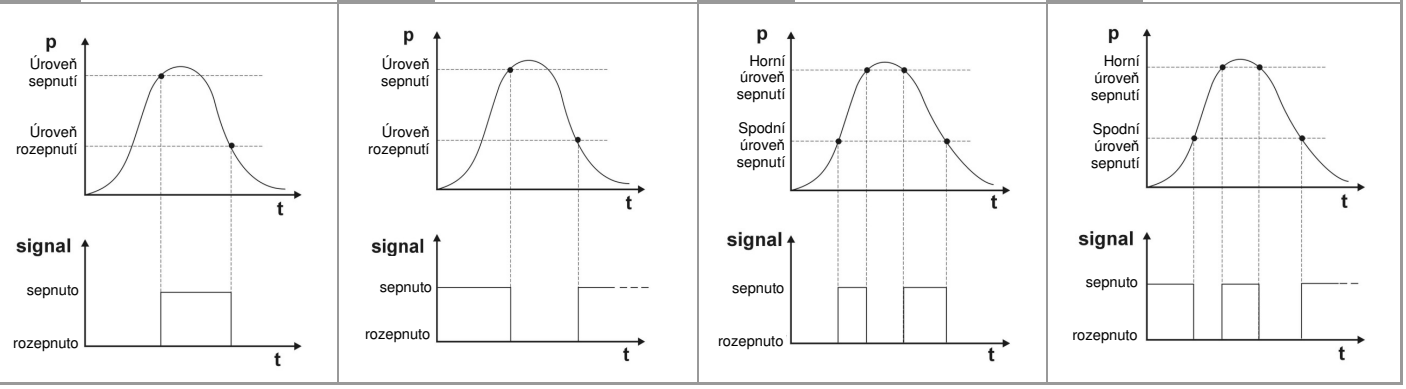

Parametr	Spínač 1	Spínač 2
Spínací mód:	☐ **A** nebo ☐ **B** nebo ☐ **C** nebo ☐ **D**	☐ **A** nebo ☐ **B** nebo ☐ **C** nebo ☐ **D**
Úroveň sepnutí/ Spodní úroveň sepnutí [1]:	..... %	..... % .....
Úroveň rozepnutí/ Horní úroveň sepnutí [1]:	..... %	..... % .....
Zpoždění sepnutí:	..... ms	..... ms
Zpoždění rozepnutí:	..... ms	..... ms

[1] v % rozpětí nebo ve fyzikálních jednotkách

Datum a podpis: .....

BD SENSORS číslo PSO

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ - 68708 Buchlovice
Telefon +420 / 572 411 011
Telefax +420 / 572 411 497
www.bdsensors.cz
sale@bdsensors.cz

WEITERFÜHRENDE ANGABEN ZUR PARAMETRISIERUNG DES DRUCKSCHALTERS

Sehr geehrter Kunde,
bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, und senden uns diesen sofort nach Ihrer Bestellung an folgende Fax-Nr. +49 (0) 9235 / 98 11-11. Falls keine näheren Angaben gemacht werden, wird der Druckschalter gemäß BD SENSORS Standard (Schaltmodus A, Schaltausgänge aktiv, Einschaltpunkt bei 80 % und Rückschaltpunkt bei 75 %, Ein- u. Ausschaltverzögerung ausgeschaltet) eingestellt.

Firma: .....

Bestellnummer: ..... Bestellposition: .....

Bitte notieren Sie hier den Typ und den Bestellschlüssel des Geräts:

Seriennummer: ..... (Wird von BD SENSORS ausgefüllt!)

Schaltmodi

A Hysteresemodus

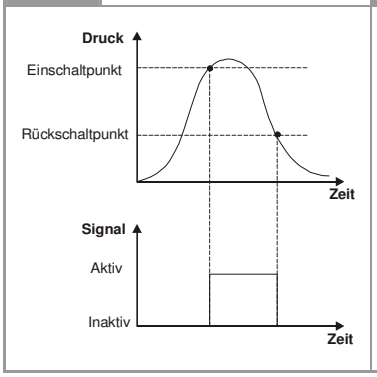

B Hysteresemodus invertiert

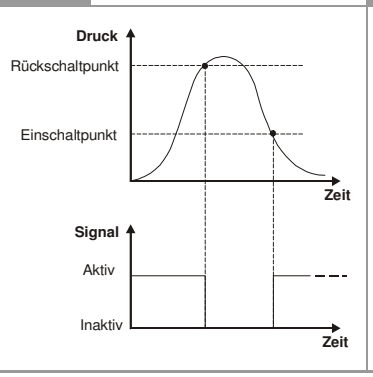

C Fenstermodus

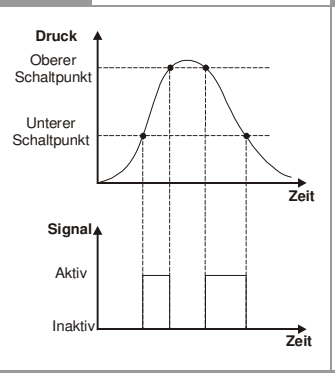

D Fenstermodus invertiert

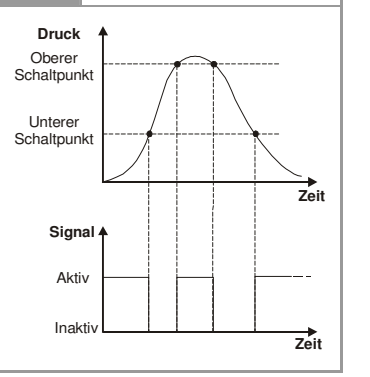

Parameter	Schaltausgang 1	Schaltausgang 2
Schaltmodus:	☐ **A** oder ☐ **B** oder ☐ **C** oder ☐ **D**	☐ **A** oder ☐ **B** oder ☐ **C** oder ☐ **D**
Einschaltpunkt/ Unterer Schaltpunkt [1]:	..... %	..... % .....
Rückschaltpunkt/ Oberer Schaltpunkt [1]:	..... %	..... % .....
Einschaltverzögerung:	..... ms	..... ms
Ausschaltverzögerung:	..... ms	..... ms

[1] in % d. Spanne oder in physikalischer Einheit

BD SENSORS Auftragsnummer

Datum und Unterschrift: .....

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de

BD SENSORS
pressure measurement

FURTHER STATEMENTS FOR THE PARAMETRISATION OF THE PRESSURE SWITCH

Dear customer,
please complete this form after your order and send it immediately back by fax using the following number +49 (0) 9235 / 98 11-11. If you don´t make particular statements the pressure switch will be set according to the BD SENSORS standard (switching mode A, switching outputs enabled, set point by 80 percent, reset point by 75 percent, on delay and off delay disabled).

Company: .....

Order number: ..... Order position: .....

Please write the type and the ordering code of the pressure switch in the following line.

Serial number: ..... (Is filled in by BD SENSORS)

Switching modes

A Hysteresis mode

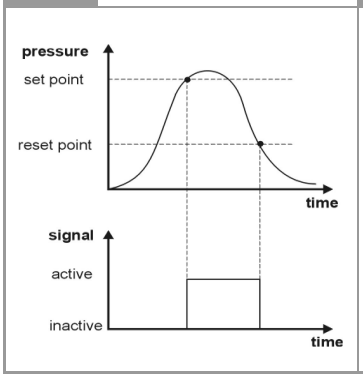

B Hysteresis mode inverted

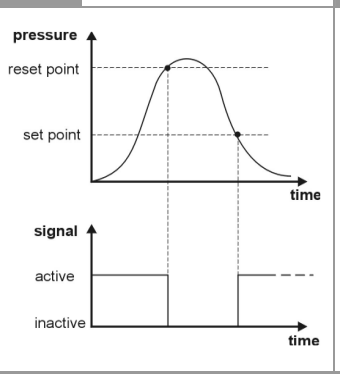

C Window mode

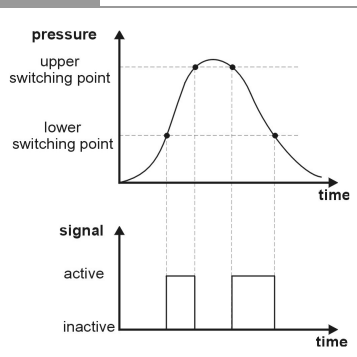

D Window mode inverted

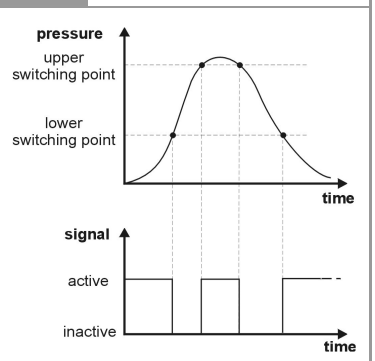

Parameter	Switching output 1	Switching output 2
Switching mode:	☐ **A** or ☐ **B** or ☐ **C** or ☐ **D**	☐ **A** or ☐ **B** or ☐ **C** or ☐ **D**
Set point/ lower switching point [1]:	..... %	..... % .....
Reset point/ upper switching point [1]:	..... %	..... % .....
On delay:	..... ms	..... ms
Off delay:	..... ms	..... ms

[1] in % of span or in the physical unit

..... BD SENSORS job number

Date and signature: .....

TÜV CERT DIN EN ISO 9001
BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de